

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D'INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ

12965 *Correcció d'errors del Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.*

Havent observat errors en el Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 57, de 8 de març de 2011, i en el seu suplement en català, se'n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 12, segon paràgraf, on diu: «Han d'emplenar el butlletí de revisió i les actes corresponents a les inspeccions periòdiques dels aparells a pressió», ha de dir: «Han d'emplenar el butlletí de revisions i les actes corresponents a les revisions periòdiques dels aparells a pressió».

A la pàgina 12, setè paràgraf, on diu: «...la modificació que afectin el sistema, mitjançant...», ha de dir: «...la modificació que afecti el sistema, mitjançant...».

A la pàgina 12, article 14, primer paràgraf, on diu: «Han de complir tot el que preveu l'article 12, i s'han d'integrar les obligacions de registre esmentades en l'esmentat article en els registres previstos en el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.», ha de dir: «Han de complir tot el que preveu l'article 12, i s'han d'integrar les obligacions de registre esmentades en l'esmentat article en els registres previstos en el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, i el que preveu l'article 15».

A la pàgina 17, apartat ii), on diu: «ii) Manual de servei», ha de dir: «ii) Manual d'instruccions».

A la pàgina 28, primer paràgraf, on diu: «Per distingir-lo de les pressió relativa s'ha d'acompanyar la denominació de les unitats amb la partícula 'a'.», ha de dir: «Per distingir-la de la pressió relativa s'ha d'acompanyar la denominació de les unitats amb la partícula 'a'.».

A la pàgina 36, apartat 3.7.17, Nota, on diu: «... s'ha de determinar que compleixen les especificacions...», ha de dir: «... s'ha de determinar que compleix les especificacions...».

A la pàgina 67, Apèndix 1 Taula A, a la cel·la C2L2i, on diu: «En cas contrari», ha de dir: «En cas contrari $CM \leq 25$ kg».


A les pàgines 97 i 101, apartat 3.2.5., on diu: «Limitador de pressió baixa», ha de dir: «Limitador de baixa pressió».

A la pàgina 106, després de l'últim paràgraf, s'ha d'afegir l'apèndix:


Instrucció IF08

APÈNDIX 1:


PROTECCIÓ DELS SISTEMES DE REFRIGERACIÓ CONTRA PRESSIONS EXCESSIVES

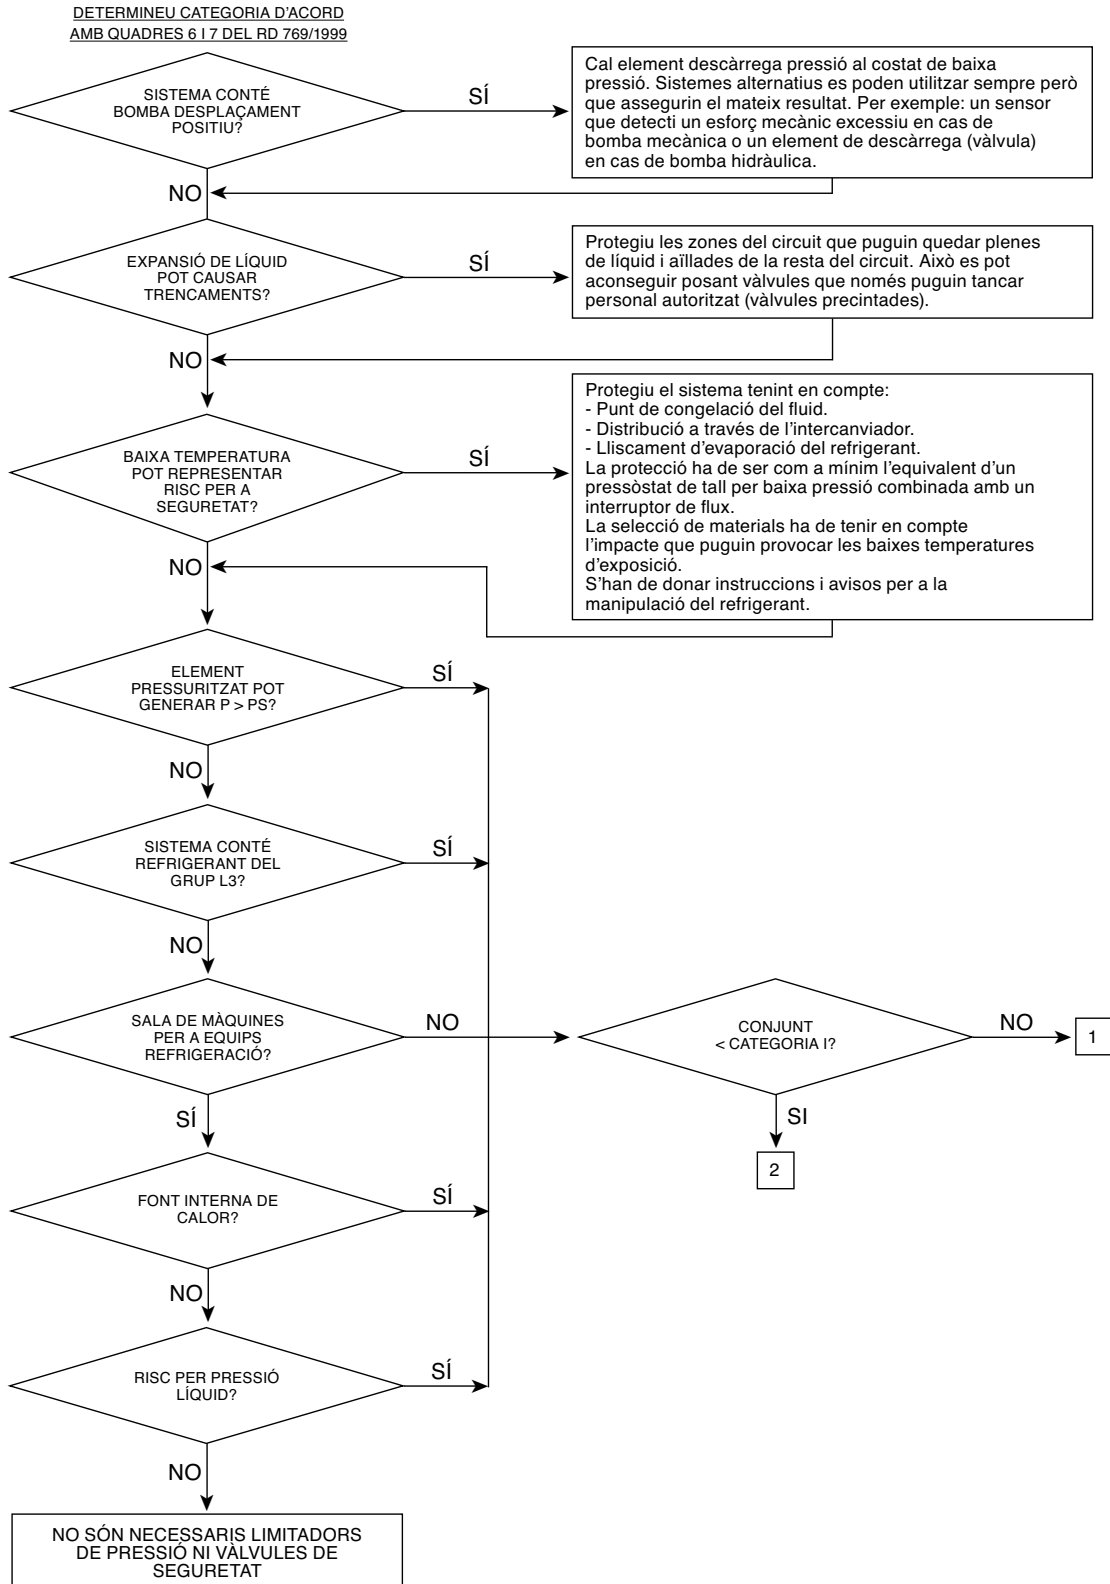

Instrucció IF08

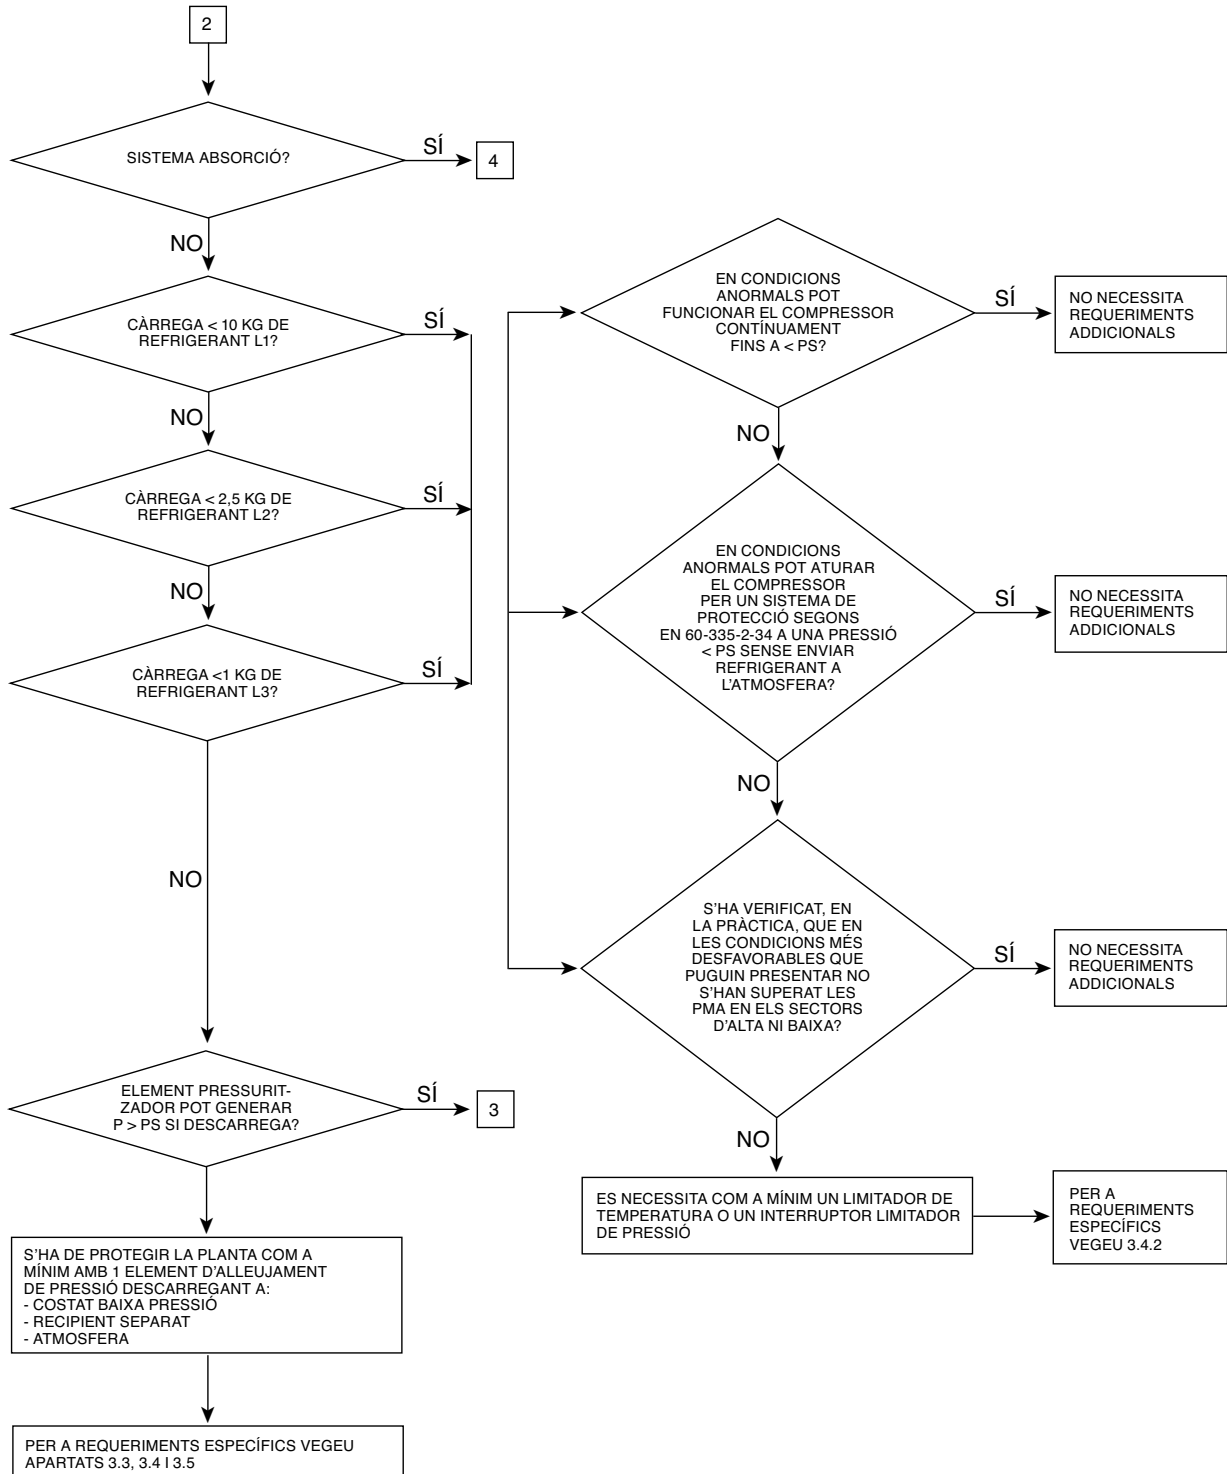

Instrucció IF08

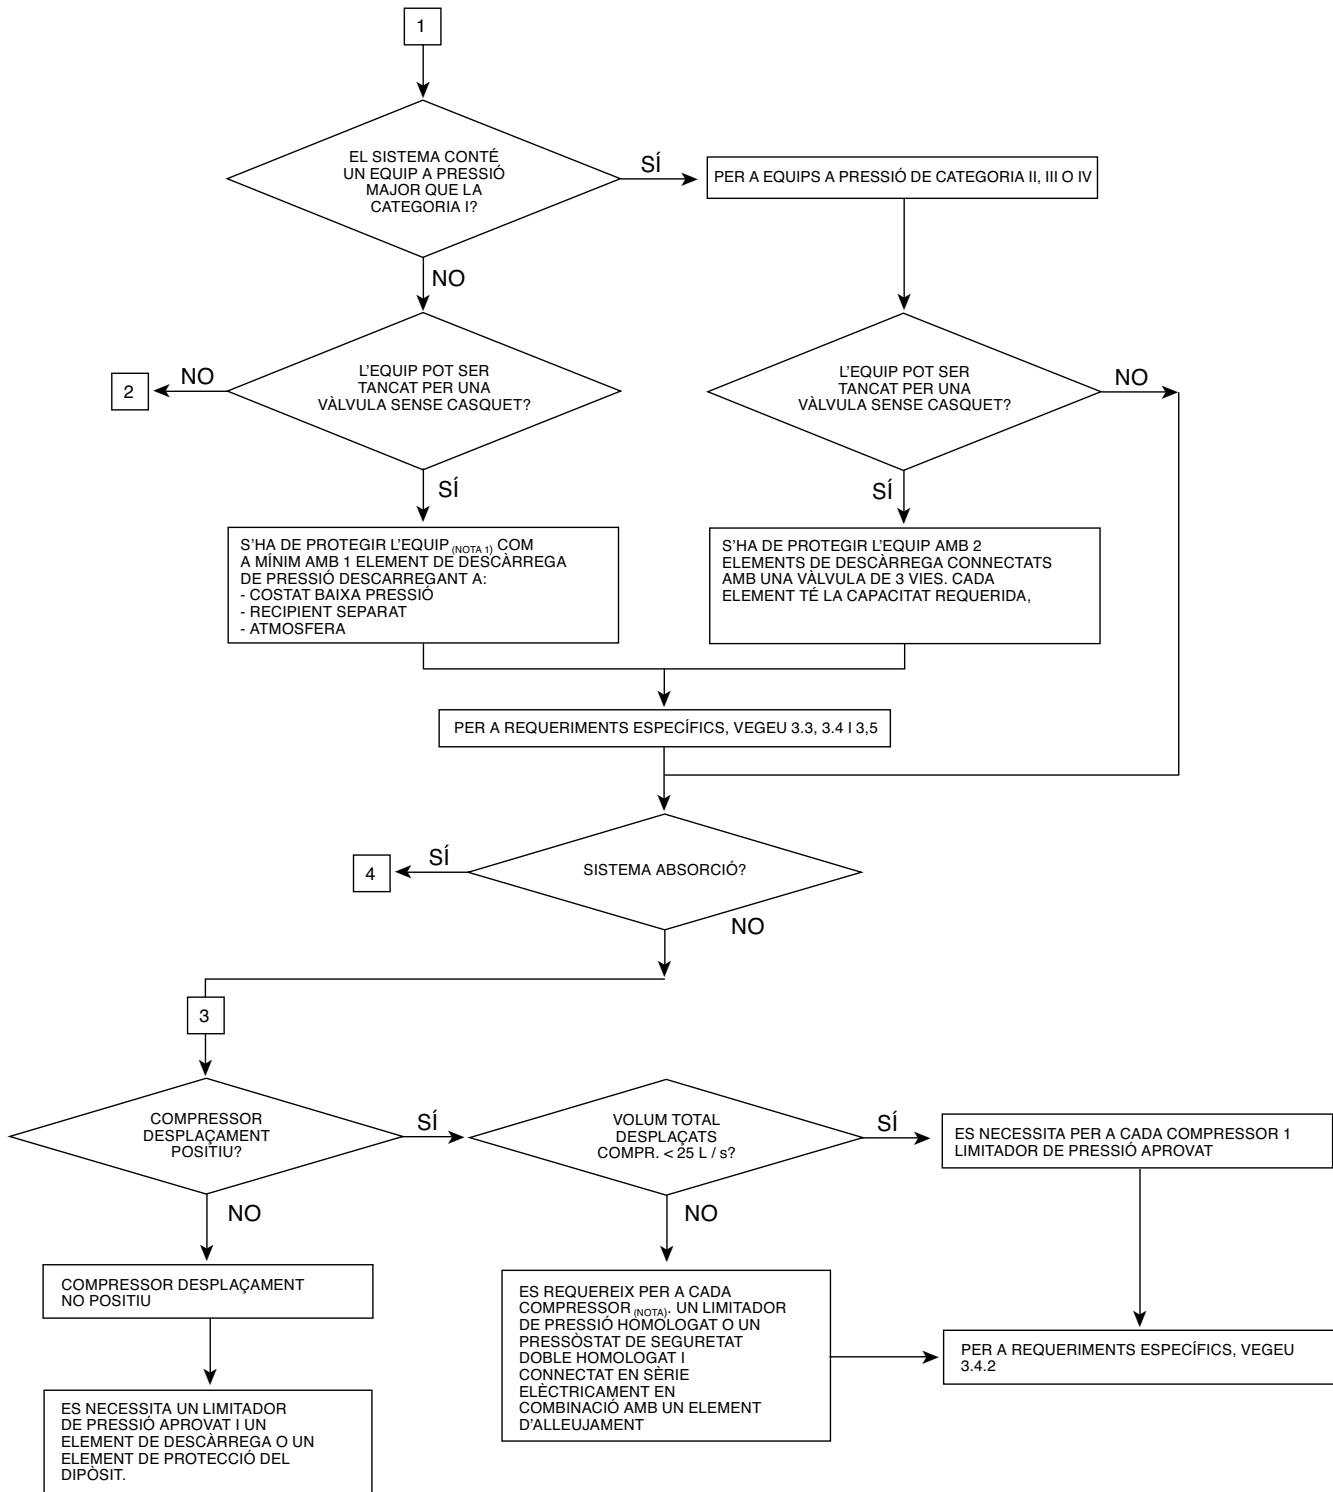


1) EN CASOS EN QUÉ L'ELEMENT D'ALLEUJAMENT PROTEGEIX UN EQUIP PARTICULAR O PART DEL SISTEMA, EL PUNT DE CONSIGNA D'ALLEUJAMENT DE PRESSIÓ ES POT AJUSTAR A LA PRESSIÓ D'AQUEST EQUIP O PART DEL SISTEMA.

2) EN CASOS EN QUÉ NO HI HAGI VÁLVULA DE DESCÀRREGA, ÉS SUFICIENT UN ELEMENT D'ALLEUJAMENT D'ALTA PRESSIÓ, EN EL SUPÒSIT QUE NO HI HAGI VÁLVULES DE TALL INTERMÈDIES.

- ALLEUJAMENT DESCARREGANT EN EL SECTOR DE BAIXA PRESSIÓ POT CAUSAR ESCALFAMENT DEL COMPRESSOR.
- L'AJUST DE L'ELEMENT DE PROTECCIÓ DEL COMPRESSOR HA D'ESTAR NORMALMENT PER SOBRE DE LA MÀXIMA PRESSIÓ DEL SISTEMA I, PER TANT, NO SERVEIX COM A PROTECCIÓ D'ALTRES COMPONENTS

Instrucció IF08

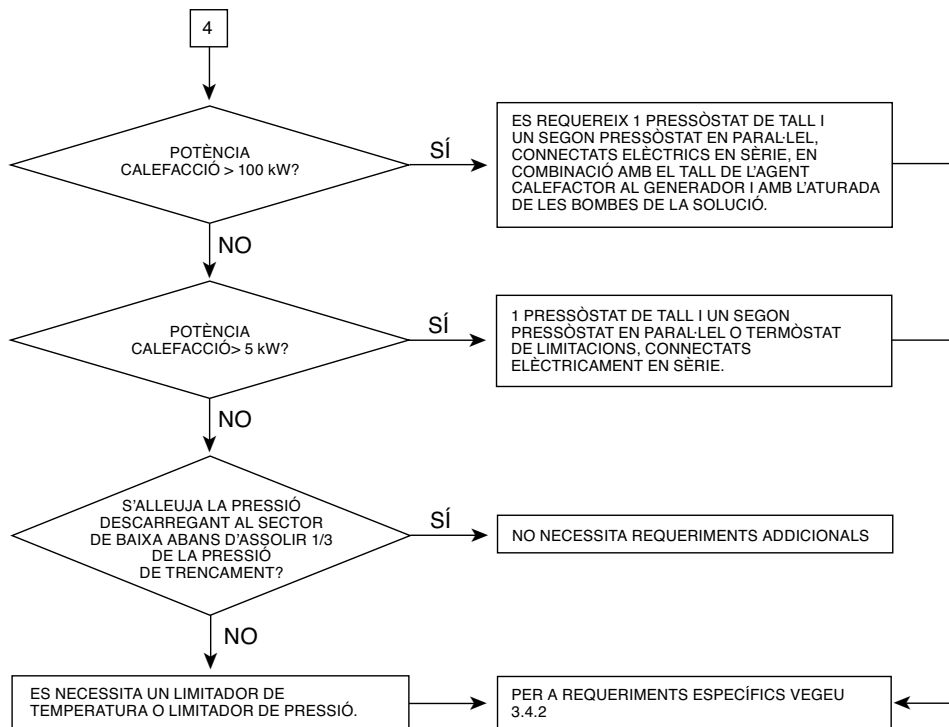

A la pàgina 125, on diu: «Núm. de registre de EFA», ha de dir: «Núm. de registre d'EF».

A la pàgina 126, crida (2), on diu: «(2) Número de la instal·lació atorgada per l'EFA.», ha de dir: «(2) Número de la instal·lació atorgada per l'EF».

A la pàgina 132, on diu: «Potència absorbida (kW)», ha de dir: «Potència instal·lada (kW)».

A la pàgina 153, Índex, on diu:

«Generalitats.
 Manteniment preventiu.
 Manteniment correctiu.»

ha de dir:

«1.1. Generalitats.
 1.2. Manteniment preventiu.
 1.3. Manteniment correctiu.»

A la pàgina 171, a l'apartat 1.2, on diu: «El registre esmentat s'ha de facilitar de manera anual a l'òrgan competent en matèria de medi ambient de la comunitat autònoma que correspongui», ha de dir: «El registre esmentat pot ser requerit de manera anual per l'òrgan competent en matèria de medi ambient de la comunitat autònoma que correspongui».

A la pàgina 184, apartat 2.5.2., quarta fila de la taula, on diu:

30 kg o més de gasos fluorats	cada dotze mesos;
300 kg o més de gasos fluorats amb sistema obligatori de detecció de fugues adequat que funcioni correctament	cada sis mesos

Ha de dir:

30 kg o més de gasos fluorats	cada sis mesos (dotze si té sistema de detecció de fugues)
300 kg o més de gasos fluorats	cada sis mesos

A la pàgina 192, on diu: «UNE-EN 13136:2009», ha de dir: «UNE-EN 13136:2002».